

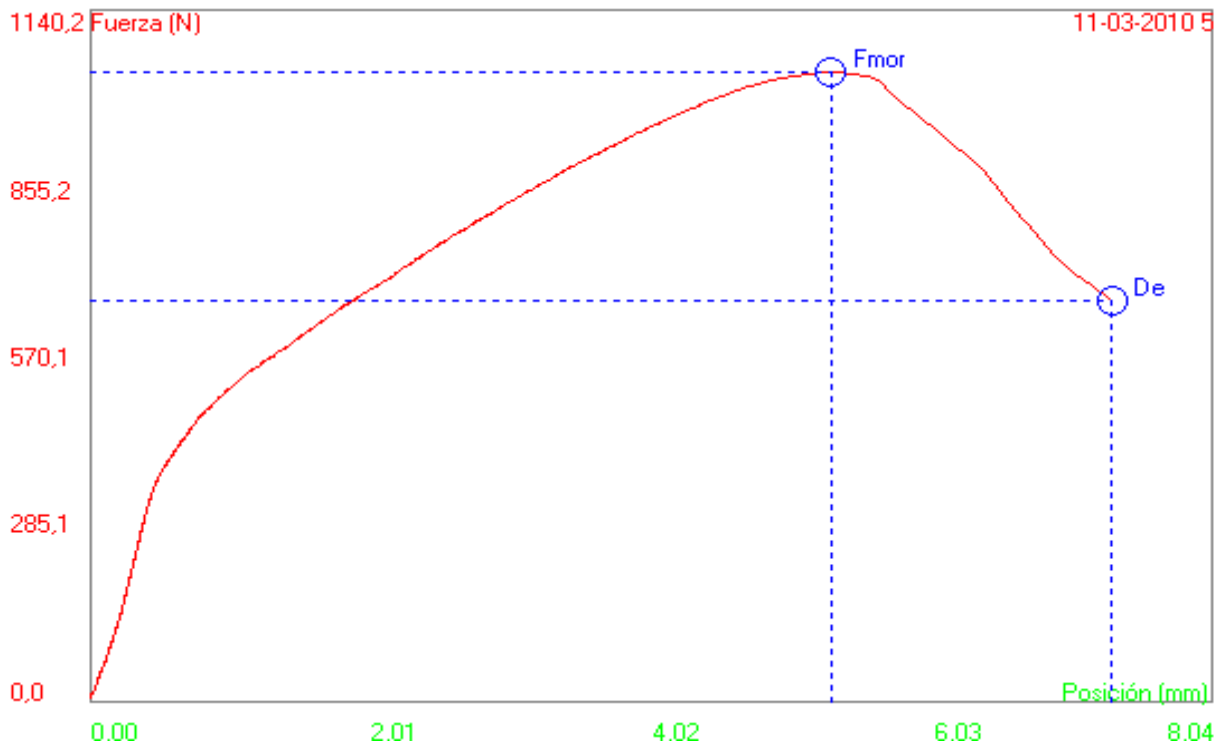
GRCMicro-hormigón
armado con fibra de
vidrio**PANELCO GRC, S.A.**

Hoja 1 de 1

UNE- EN 1170-5
Ensayo completo a Flexión**INFORME DE RESULTADOS**

Ensayo : 11-03-2010 5

Comentario : Ensayo según norma UNE- EN 1170-5

Gráfico del ensayo**Datos de la probeta**

Distancia entre apoyos	mm	200,00
Longitud de la Probeta	mm	245,00
Ancho de la Probeta	mm	56,00
Espesor de la Probeta	mm	12,00
Masa de la probeta seca	g	351,50
Edad de la probeta	Días	40

Resultados del ensayo

Carga de rotura	N	1037,9
MOR	MPa	25,7411
Deformación en rotura	mm	0,75
Carga en LOP	N	339,4
LOP	MPa	8,4177
Deformación en LOP	mm	0,06

Datos del ensayo

Temperatura	°C	15
Humedad relativa	%	56
Duración del ensayo	Seg	110